Austria Email

U0699135_2225_ML_7
10/11//2023

R452B

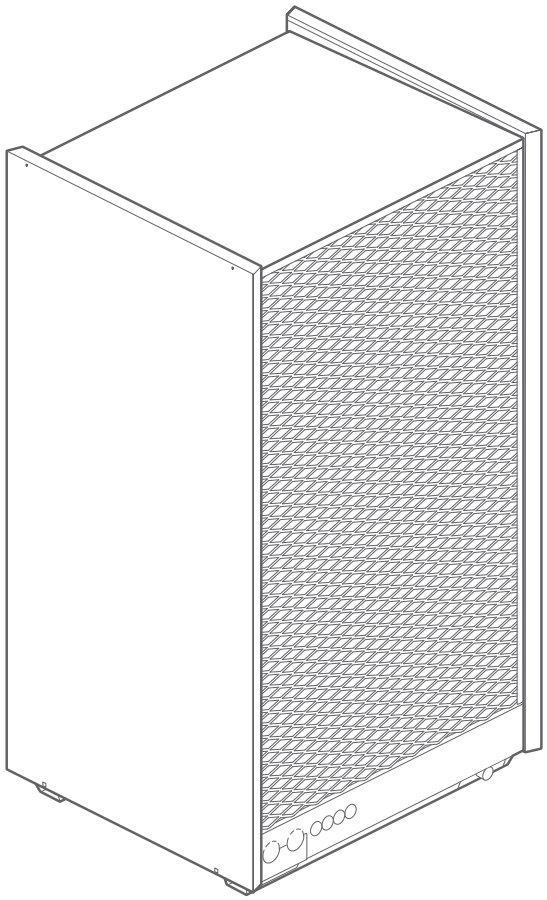

ML

QUICK INSTALLATION

LWPM 11 OUTDOOR
LWPM 14 OUTDOOR
LWPM 16 OUTDOOR

Luft-Wasser-Monoblock-Wärmepumpe

Für den Fachmann Vom Benutzer für spätere Einsichtnahme aufzubewahren

■ LWPM 11 OUTDOOR / LWPM 14 OUTDOOR / LWPM 16 OUTDOOR

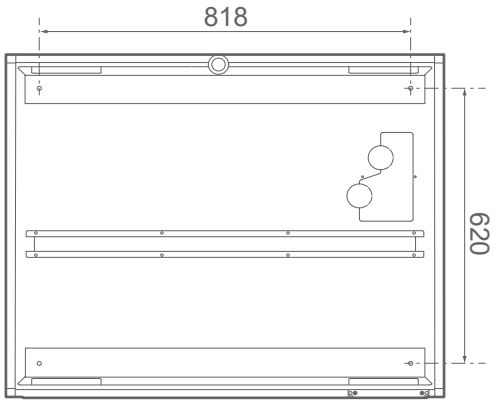

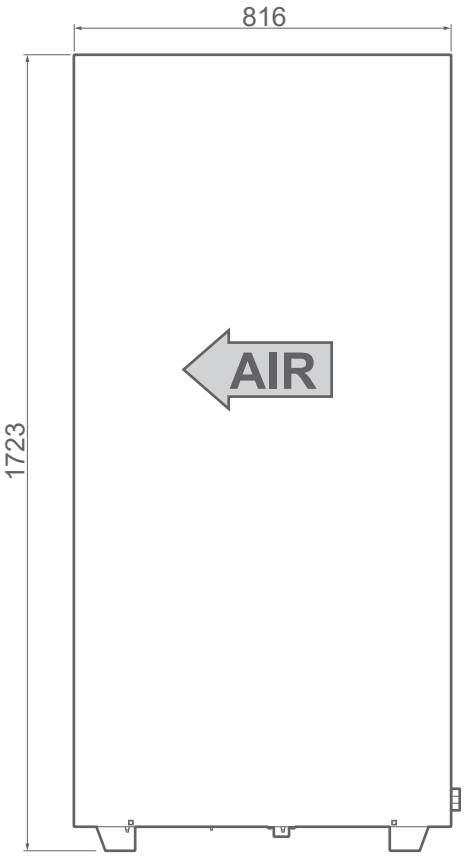

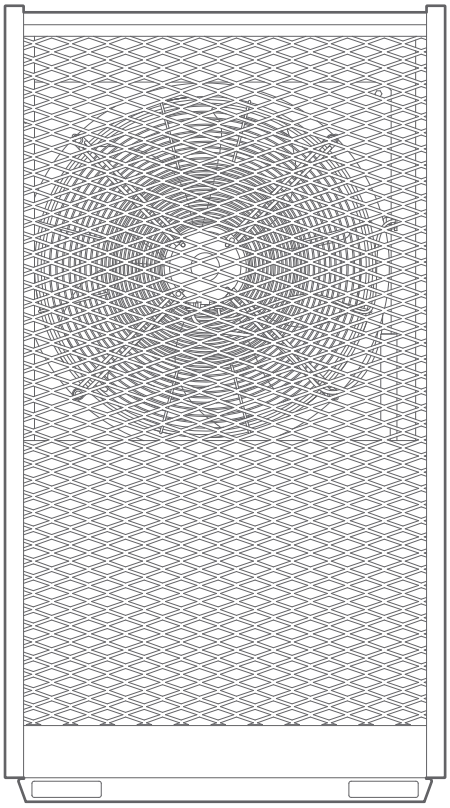

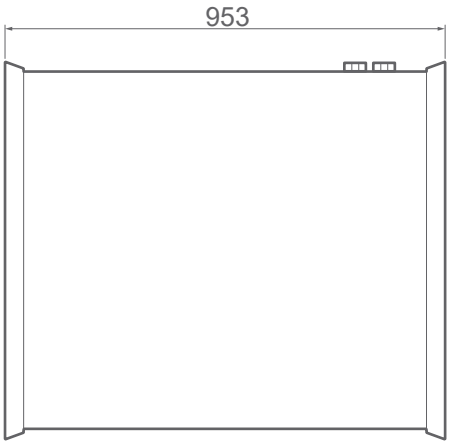

LWPM 11 OUTDOOR LWPM 14 OUTDOOR LWPM 16 OUTDOOR	250 kg



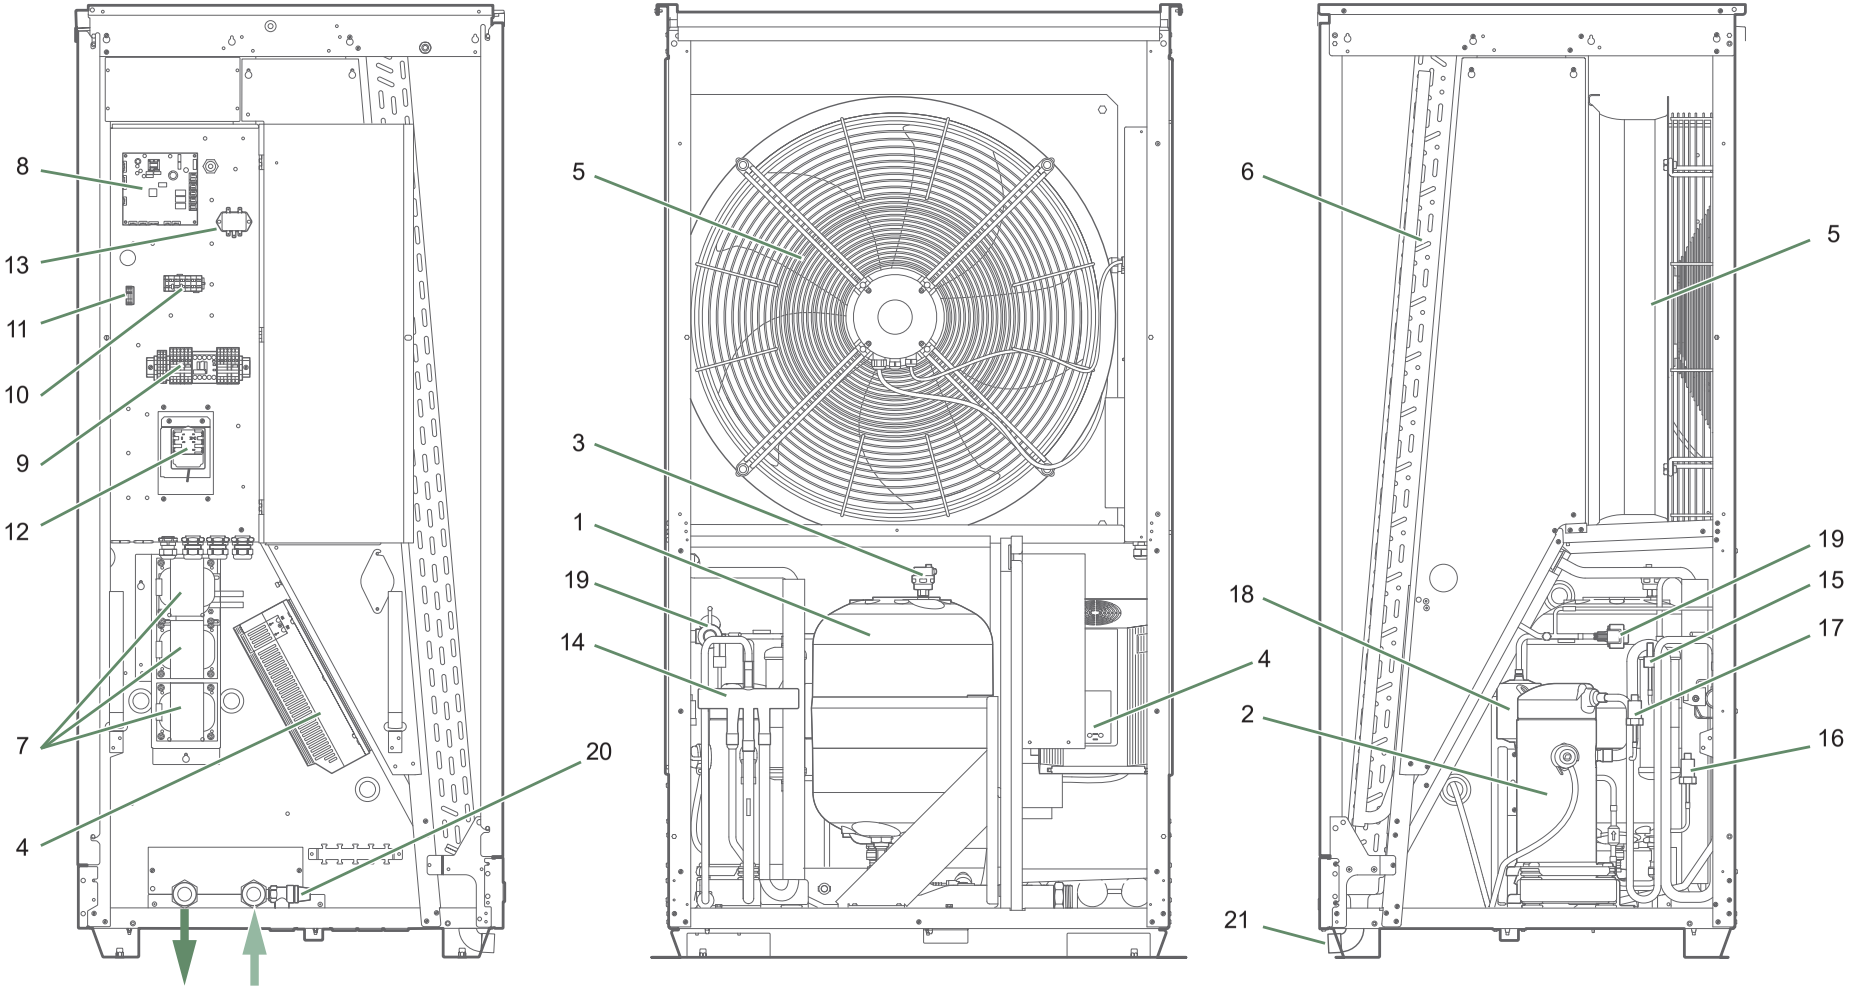

1. Heat exchanger (with elextrical backup)
2. Compressor
3. Automatic bleeder valve
4. Driver
5. High performance and low noise fan
6. Exchange surface evaporator
7. **Choke(s)**
8. SEC board
9. Supply terminal
10. Accessories terminal
11. Modbus terminal
12. Electrical backup thermostat
13. Filter
14. 4-way valve
15. Pressure thermostat
16. Low pressure thermostat
17. High pressure thermostat
18. Bi-flow filter (dehydrator)
19. Expansion valve
20. Safety valve
21. Condensate evacuation

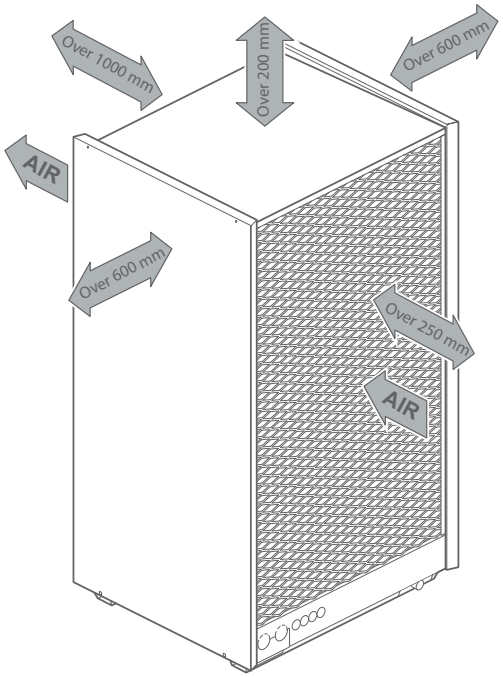

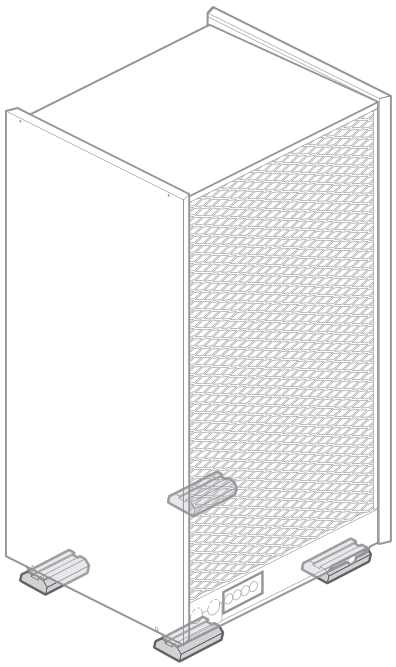

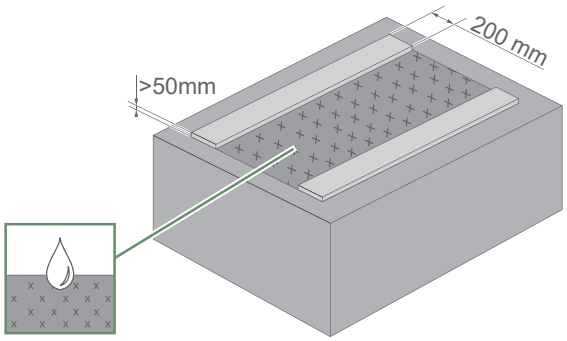

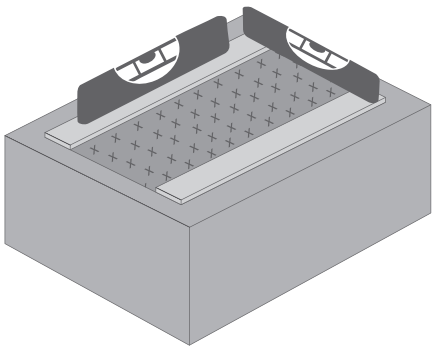

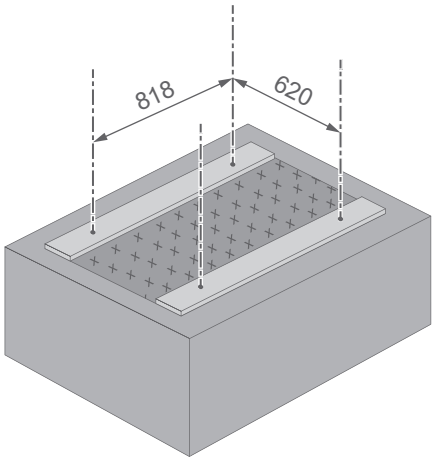

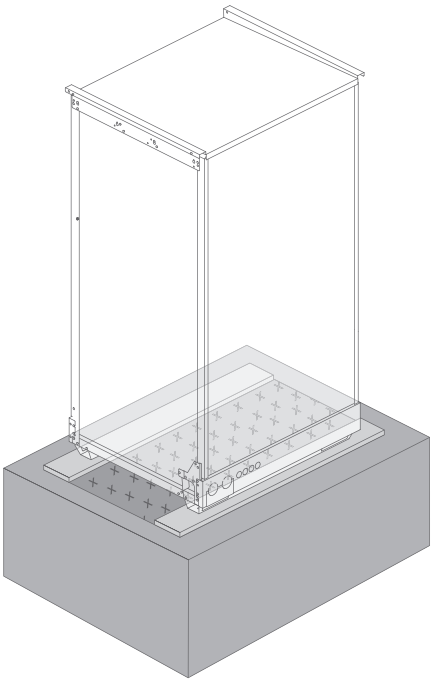

LWPM 11 OUTDOOR
LWPM 14 OUTDOOR
LWPM 16 OUTDOOR
250 kg

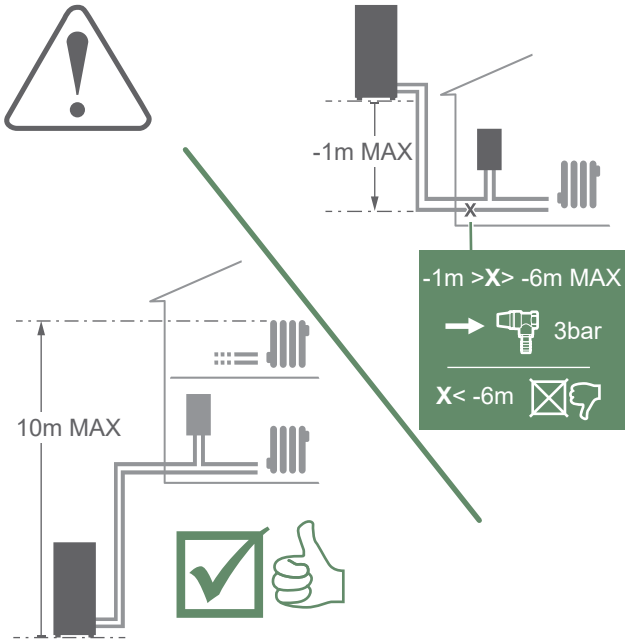

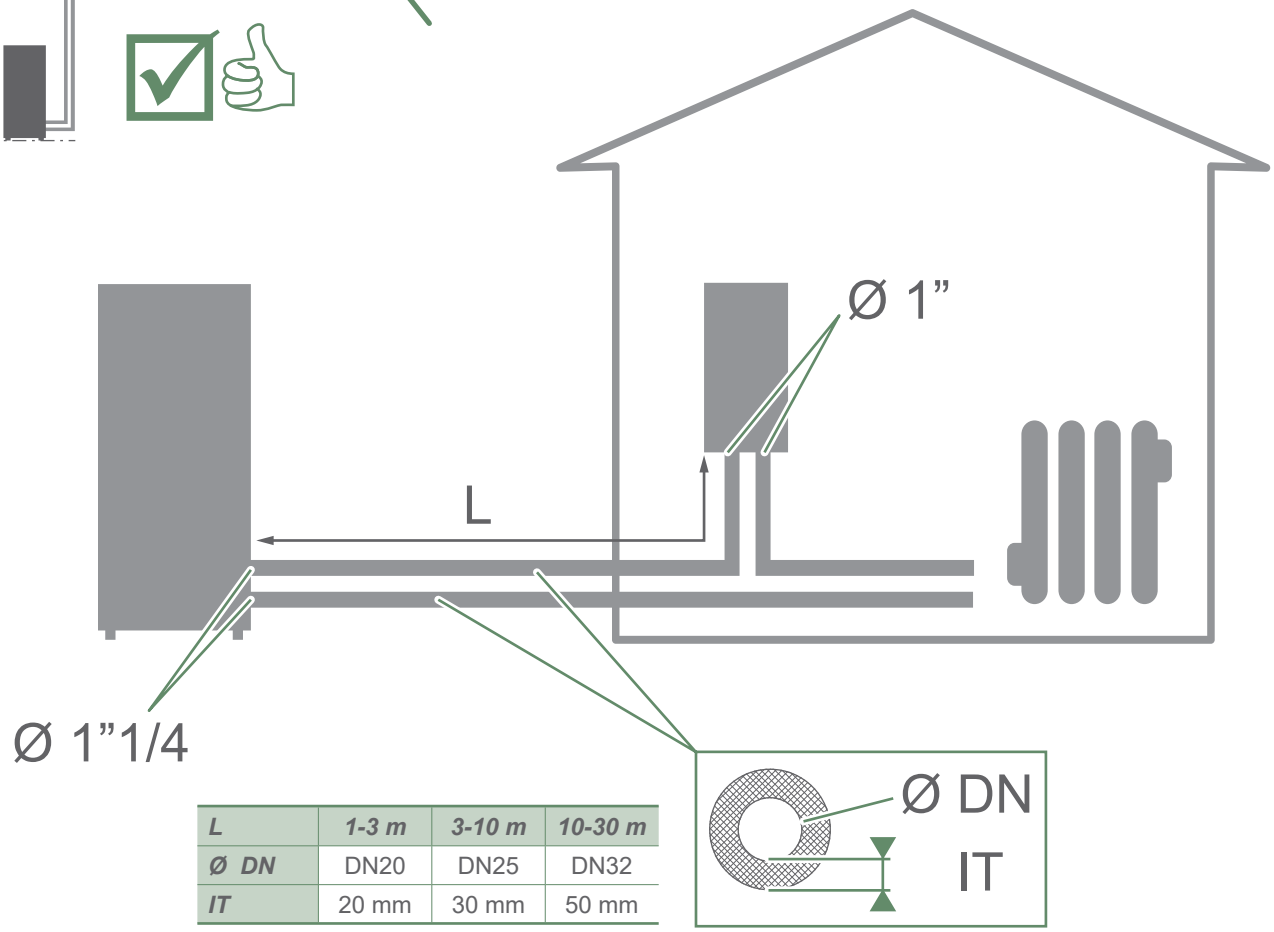

L	1-3 m	3-10 m	10-30 m
Ø DN	DN20	DN25	DN32
IT	20 mm	30 mm	50 mm

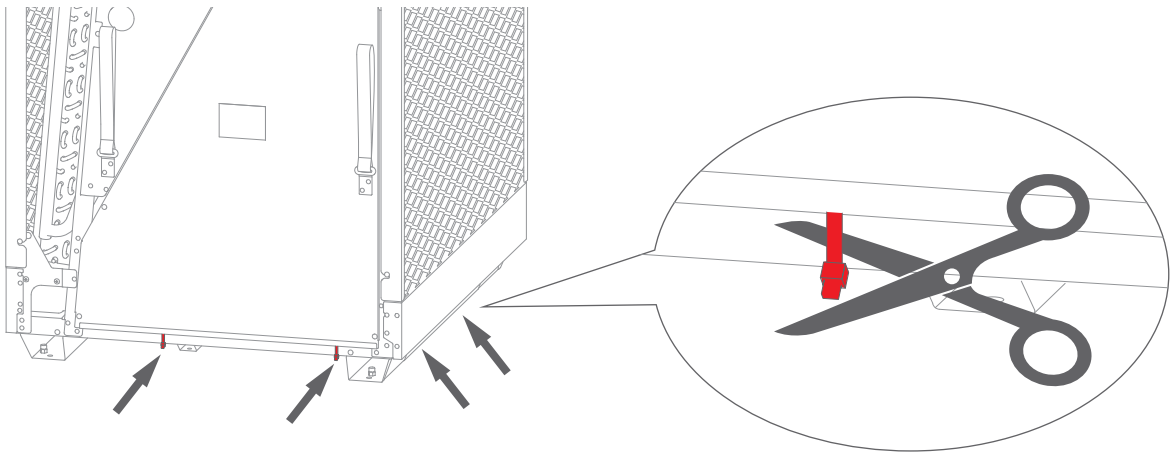



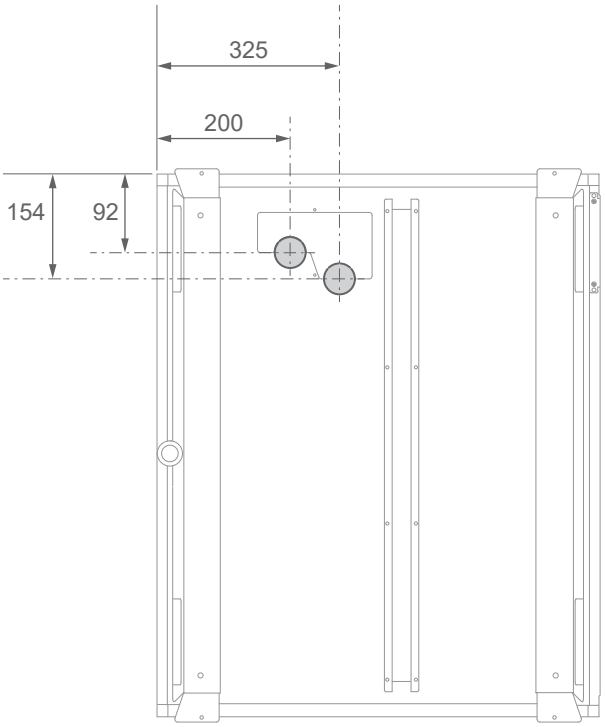
325
200
154
92

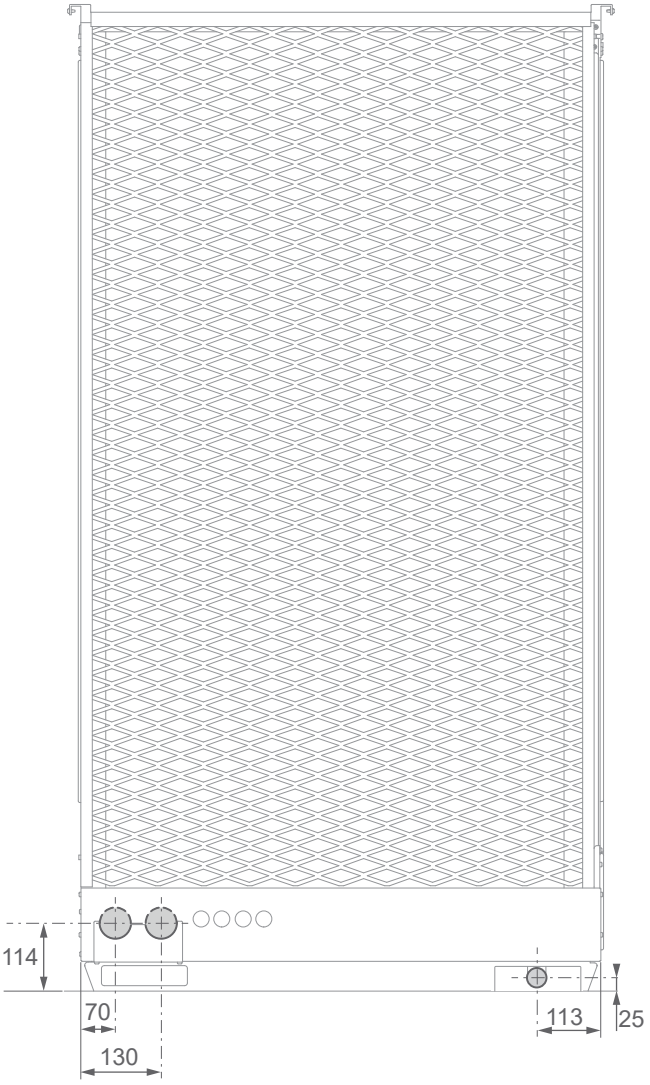
114
70
130
113
25

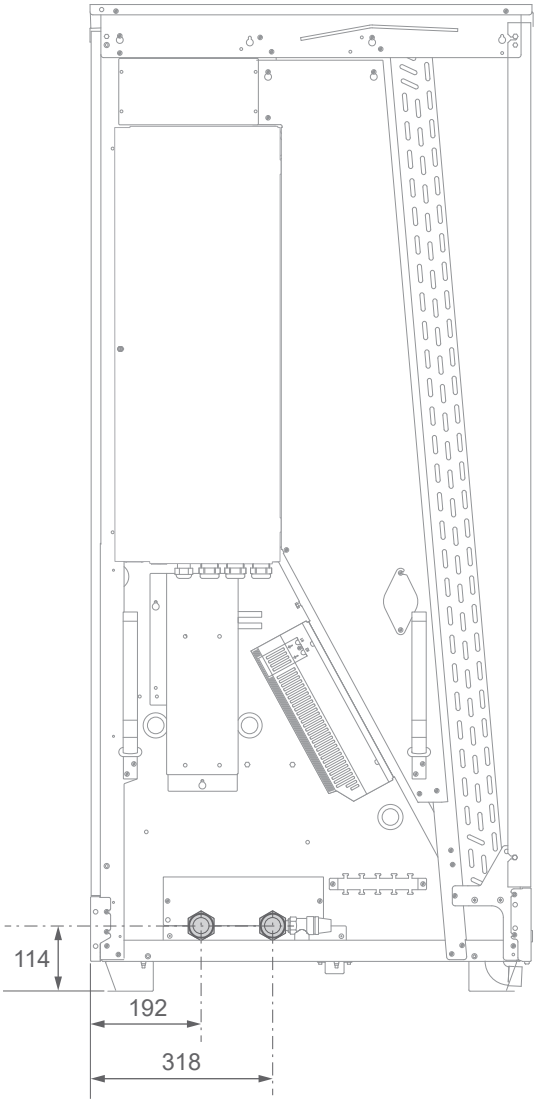
114
192
318

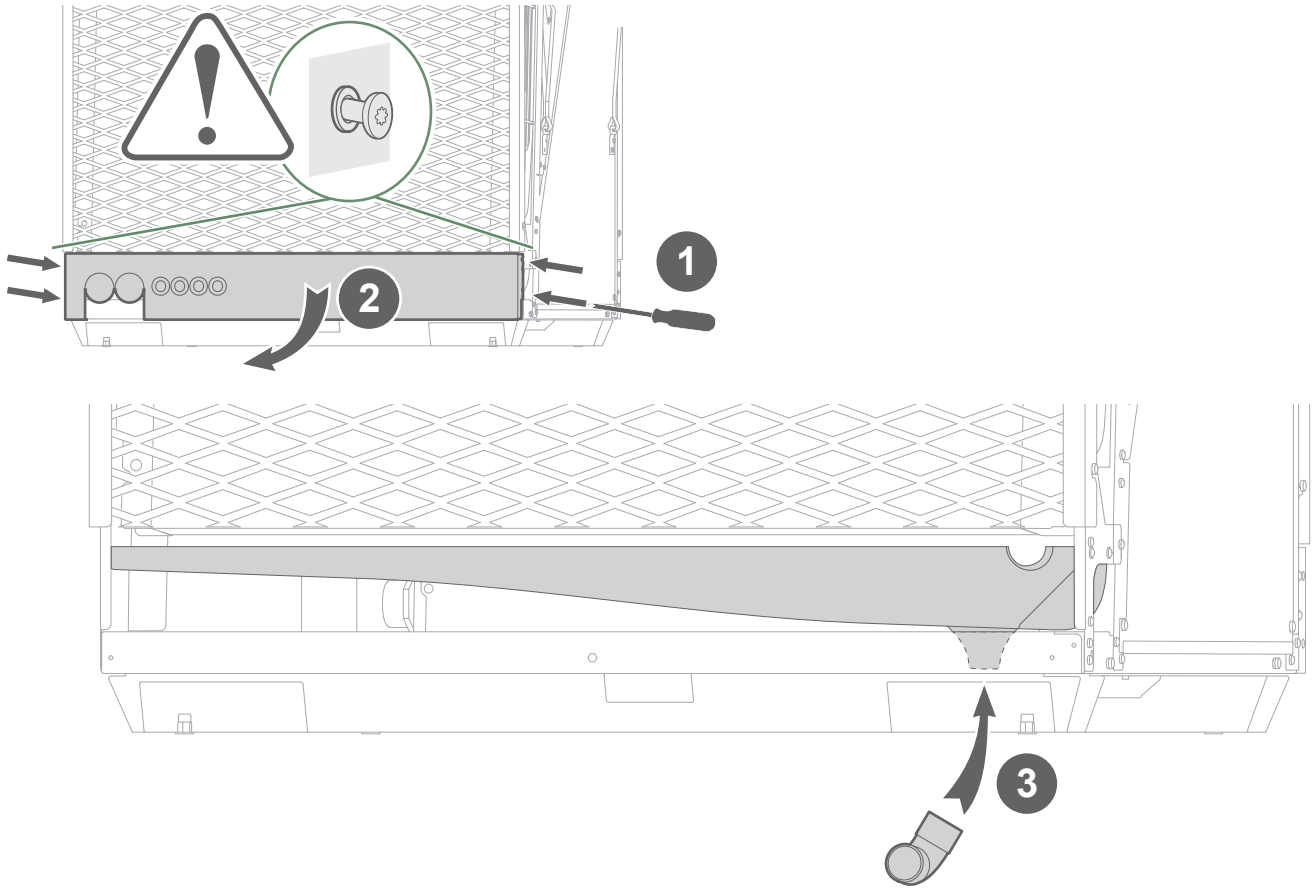
1
2
3

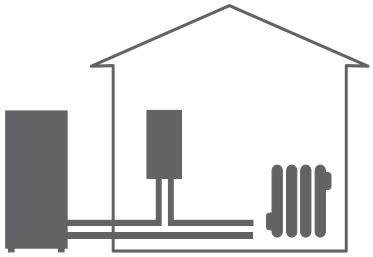

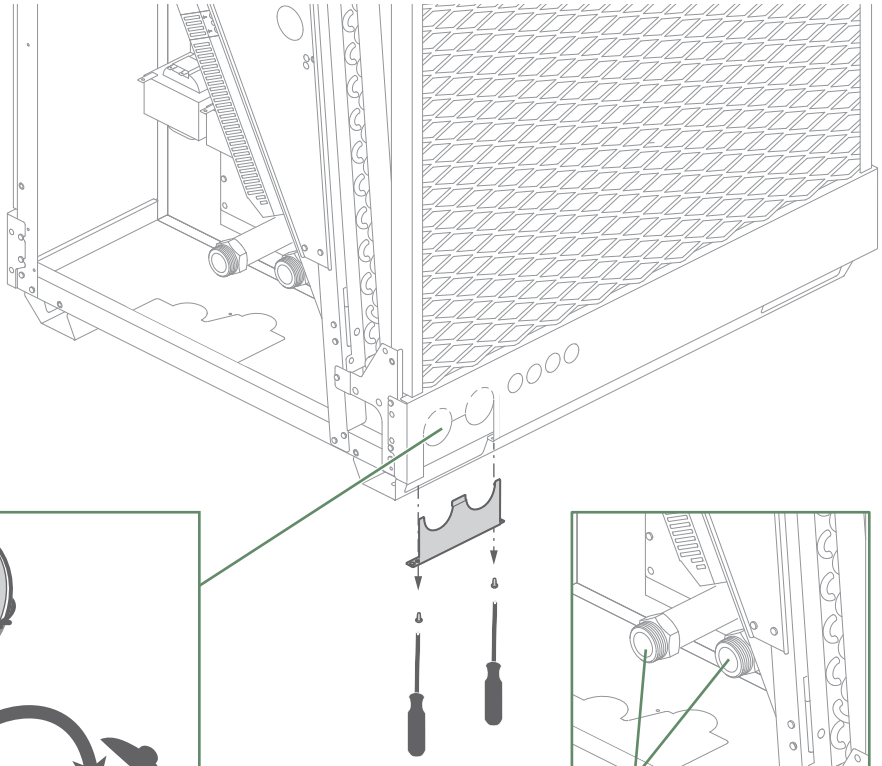

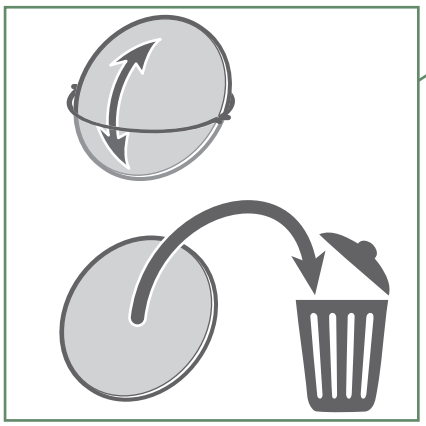

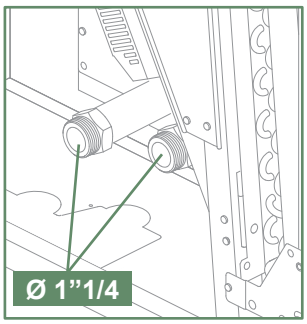
Ø 1”1/4


X 2
TX20

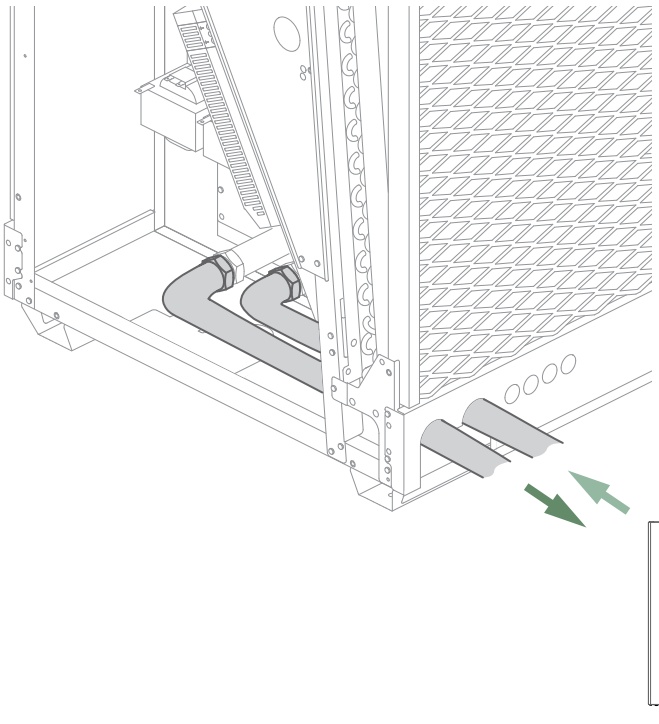

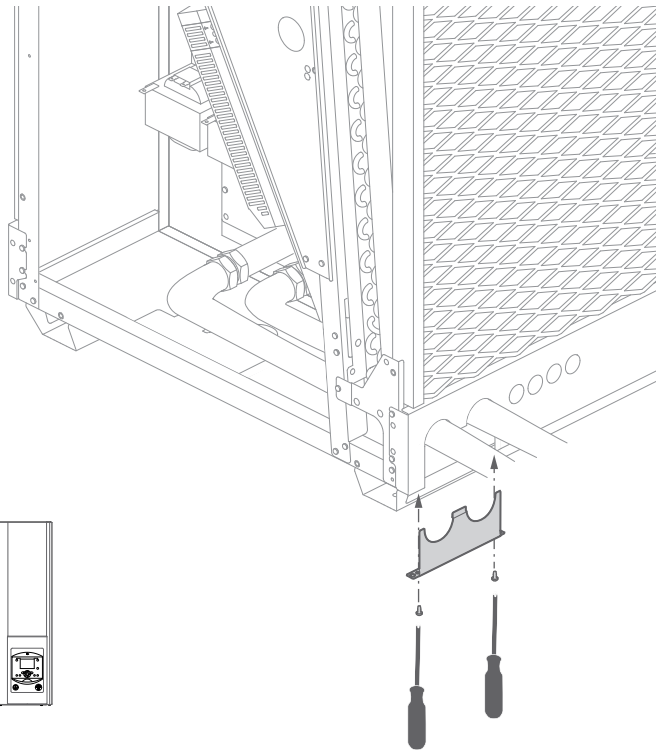

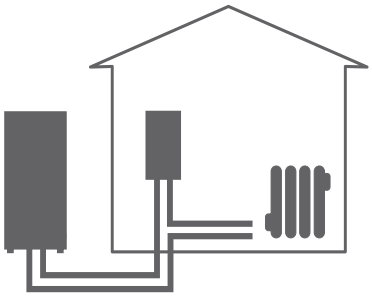

X 2
TX20

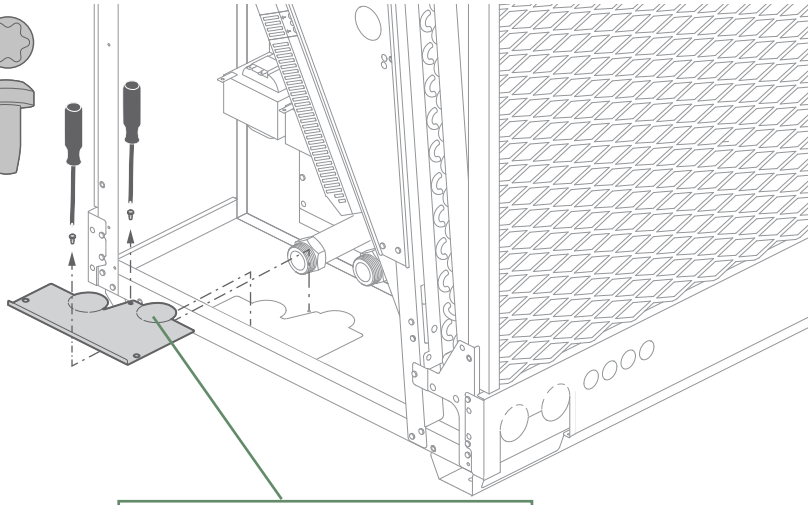

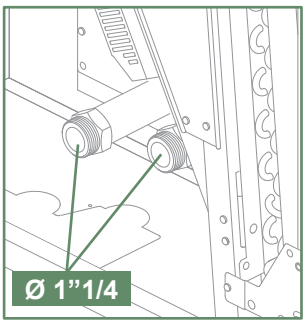
Ø 1”1/4

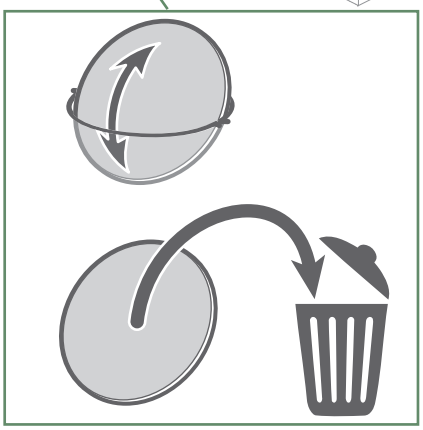

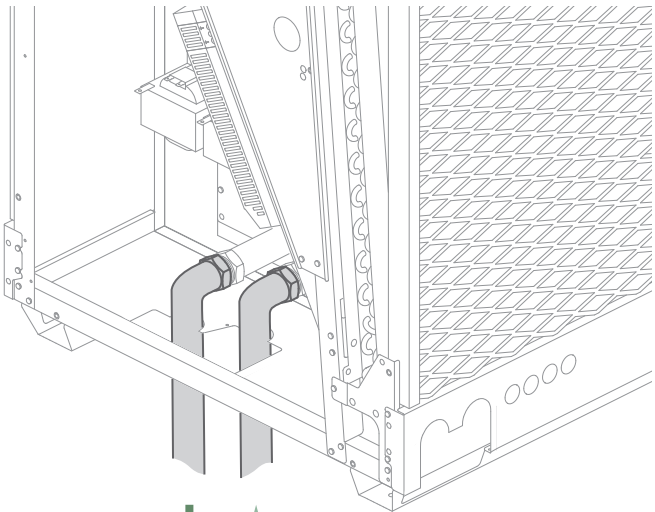



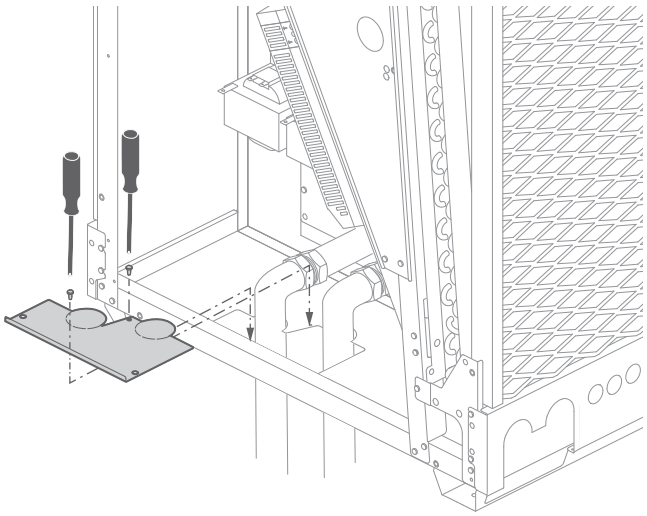

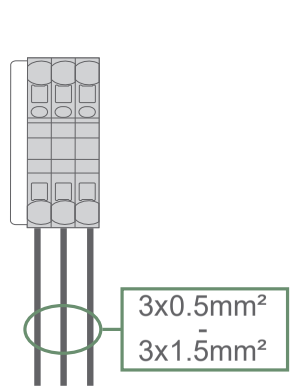

Modbus
(OU/IU connection)

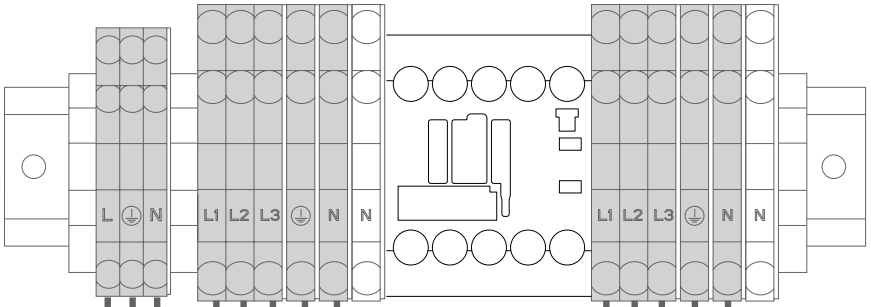

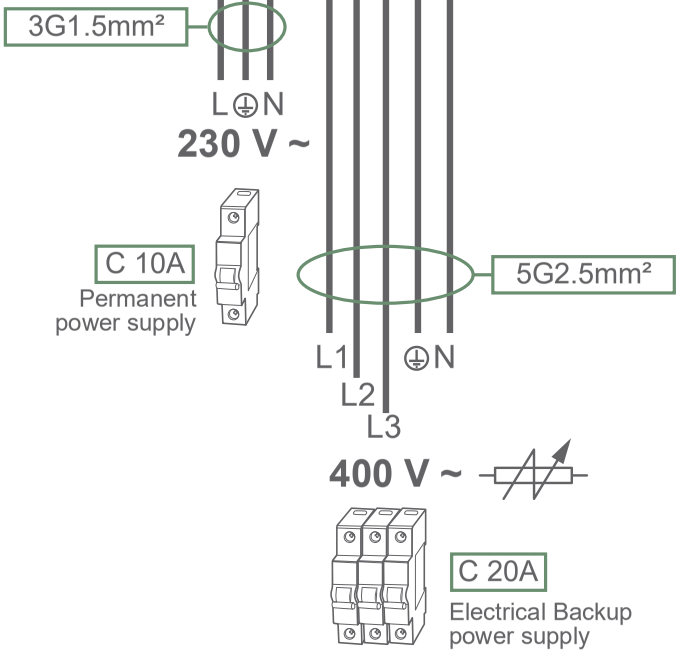

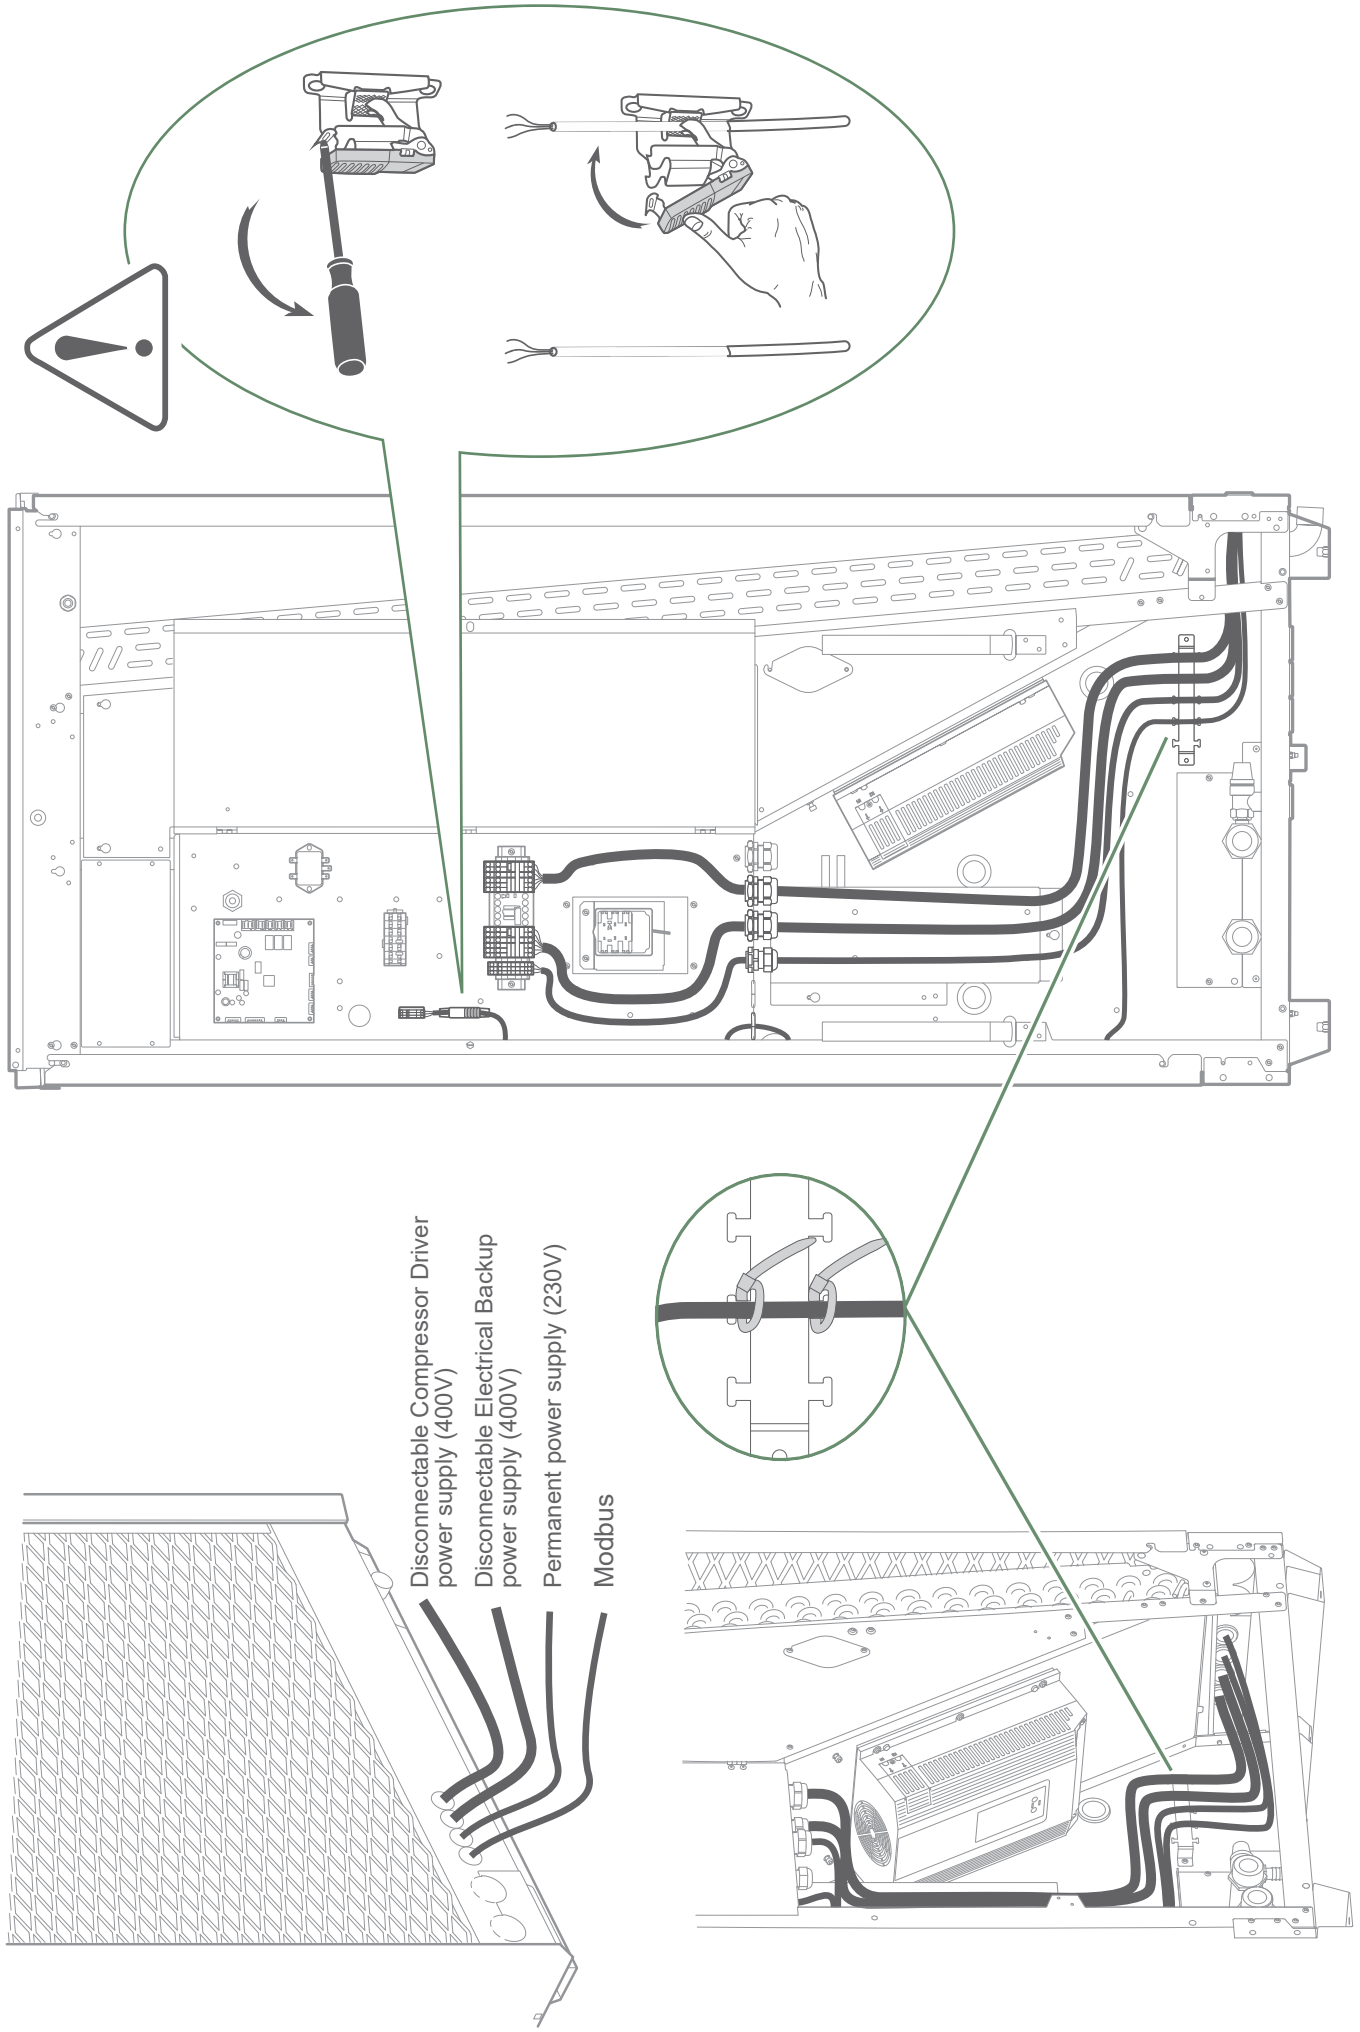
Disconnectable Compressor Driver power supply (400V)
Disconnectable Electrical Backup power supply (400V)
Permanent power supply (230V)
Modbus

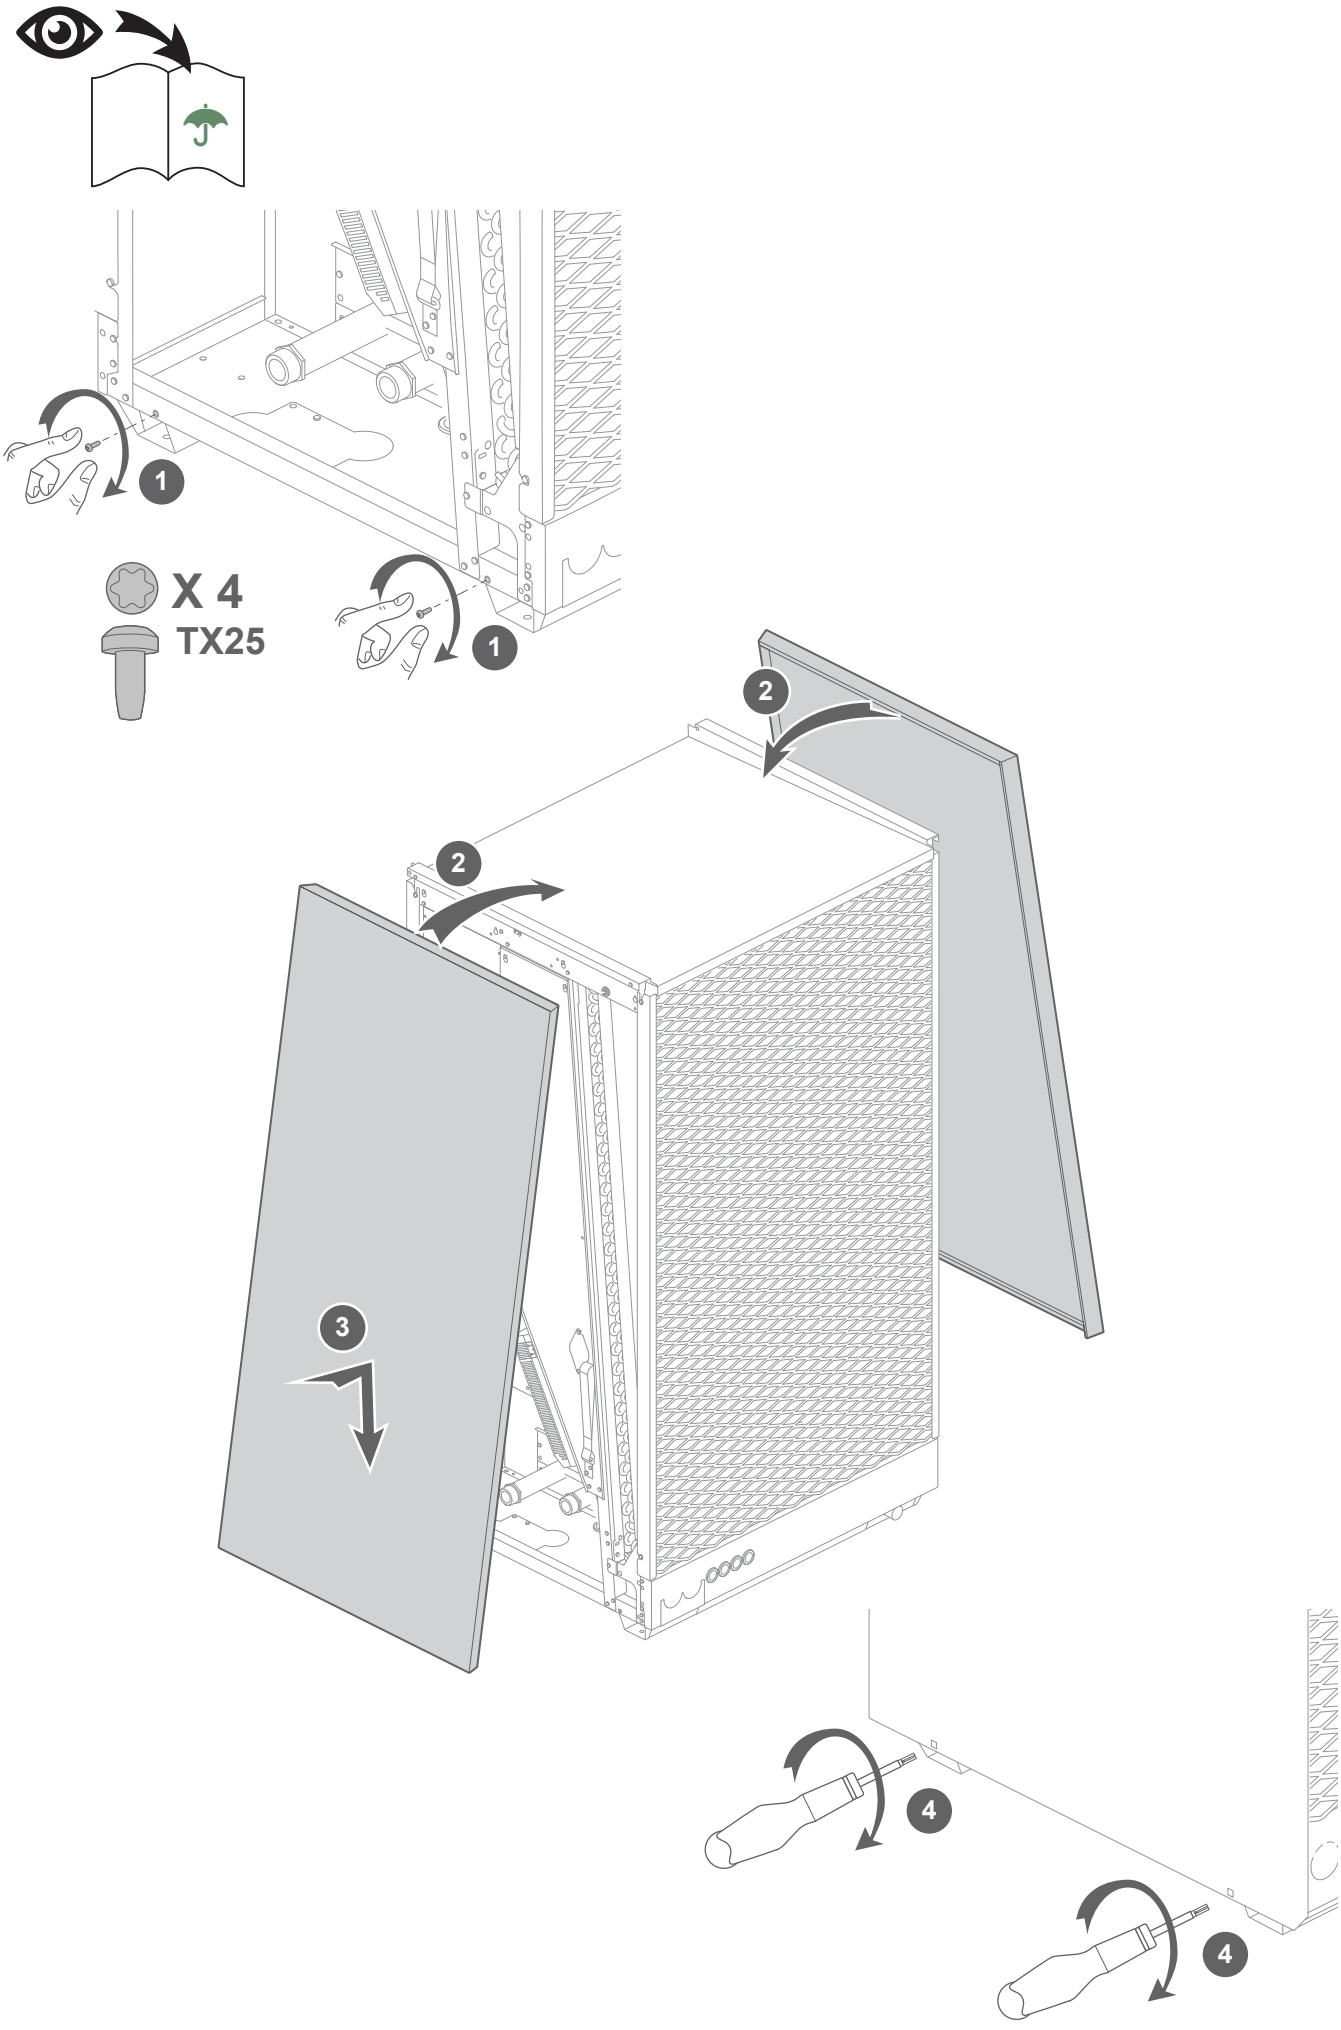
1
X 4
TX25
1
2
2
3
4
4

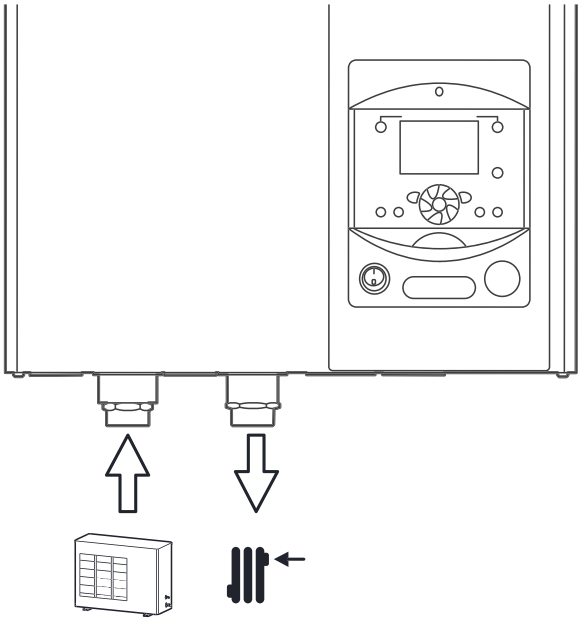

15 - 35 Nm

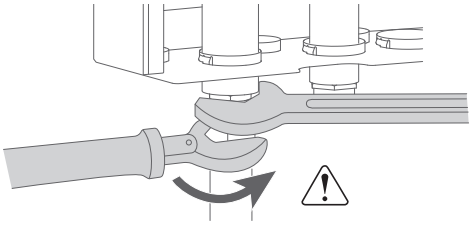

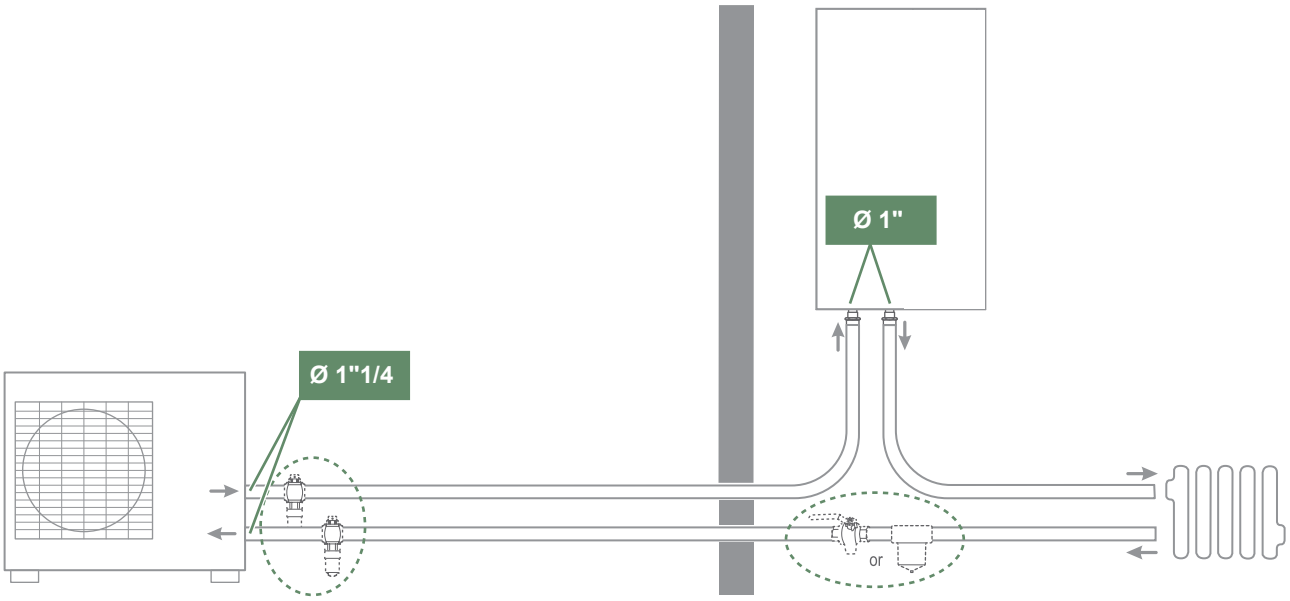

012

Keymark Certification :
LWPM 11 - 012-C700118
LWPM 14 - 012-C700119
LWPM 16 - 012-C700218

CE

Dieses Gerät entspricht:

- der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU gemäß der Norm NF EN 60335-1, NF EN 60335-2-40, NF EN 60529, NF EN 60529/A2 (IP),
- der EMV-Richtlinie 2014/30/EU (Elektromagnetische Verträglichkeit),
- der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG,
- der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU gemäß der Norm NF EN 378-2,
- der Richtlinie Ökodesign 2009/125/EG und Verordnung (EU) Nr. 813/2013,
- Verordnung (EU) 2017/1369 zur Festlegung eines Rahmens für die Energieverbrauchskennzeichnung und zur Aufhebung der Richtlinie 2010/30/EU.

Dieses Gerät entspricht ferner:

- der Verordnung Nr. 92-1271 (mit Änderungen) über bestimmte Kältemittel, die in Kühl- und Klimageräten verwendet werden,
- der Verordnung Nr. 517/2014 des europäischen Parlaments über bestimmte fl uorierte Treibhausgase,
- den Normen für Produkte und angewandte Testmethoden: Klimaanlagen, Flüssigkeitskühlaggregate und Wärmepumpen mit Kompressor mit Elektromotorantrieb für Heiz- und Kühlzwecke EN 14511-1, EN 14511-2, EN 14511-3, EN 14511-4, EN 14825.
- der Norm EN 12102-1: Bestimmung des Schallleistungspegels.

HR Dunkerque - Siren 440 555 886 - Materialänderungen vorbehalten - vertraglich nicht bindende Unterlage

Datum der Inbetriebnahme:

Adressdaten ihres Heizungsinstallateurs oder des Kundendienstes.

Austria Email

www.austria-email.at
Austria Email AG
Niederlassung Wien
Adamovichgasse 3, objekt 2
1230 Wien - AUSTRIA

www.austria-email.de
Austria Email GmbH
Sitz: Parksteiner Str. 49
92637 Weiden i.d. Oberpfalz
GERMANY